Uwarunkowania dotyczące doboru akumulatorów do zasilaczy 60 kVA i 100 kVA

Typ akumulatorów do UPS 60kVA i 100kVA należy dobrać uwzględniając rozmiar półek na istniejących stojakach (6 szt. po dwie półki). Brak możliwości ze względu na nośność stropu innego zestawienia akumulatorów.

Pomiar półki (poniżej w mm) został wykonany po stronie wewnętrznej kształtowników.

Ustawienie obecne akumulatorów - kolor zielony 8 szt. na półce.
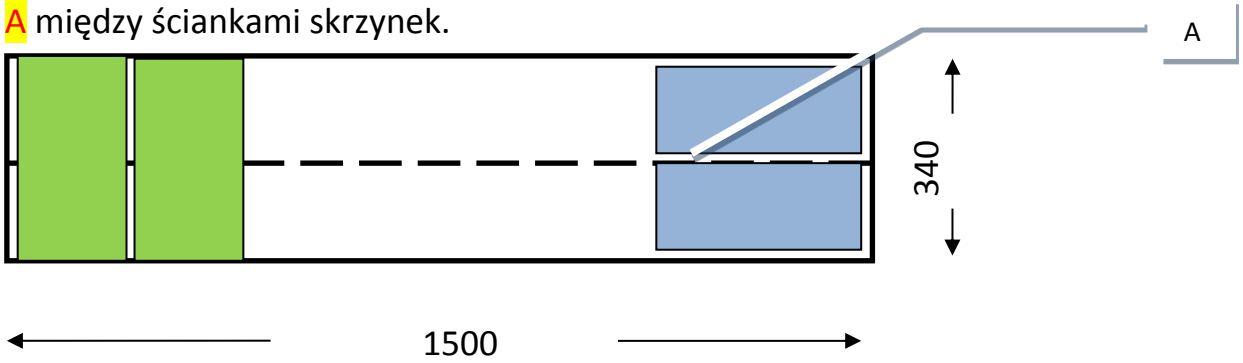
Możliwe jest ustawienie pokazane w kolorze niebieskim akumulatorów o wymiarze 350 z tym, że wymagałoby to wprowadzenia dodatkowego podparcia (linia przerywana) z teownika lub blachy wypełniającej półkę o wytrzymałości pozwalającej na utrzymanie ciężaru 8 szt. akumulatorów. W rozwiązaniu z teownikiem należy uwzględnić rozmiar szczeliny A między ściankami skrzynek.